



2x kabel nn ve volném terénu

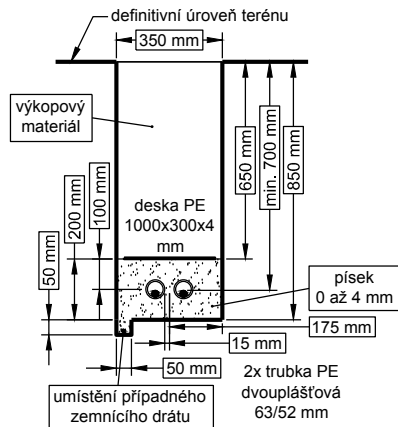


základ sloupu osvětlovacího  
do výšky 6 m a výložníkem 0,5 m nebo kratším

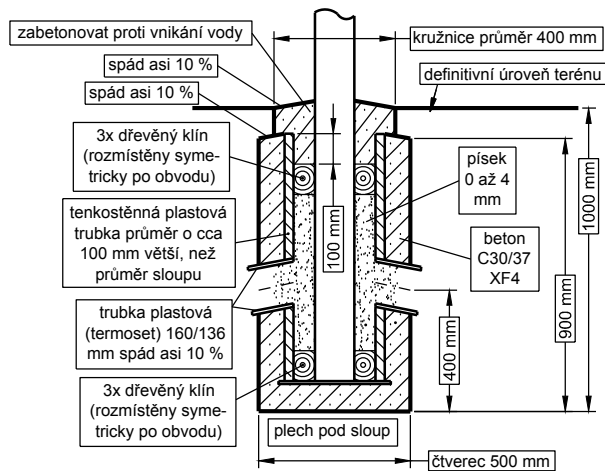


Kabely nutno v základu a do vzdálenosti 50 cm od základu ochránit hadicí korugovanou 50/41 mm.


chránička 2x trubka 110/94 mm  
(použití ohebné trubky není žádoucí)

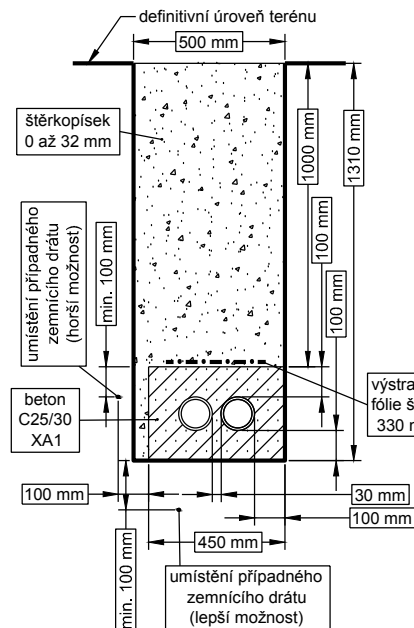

1x kabel nn ve volném terénu

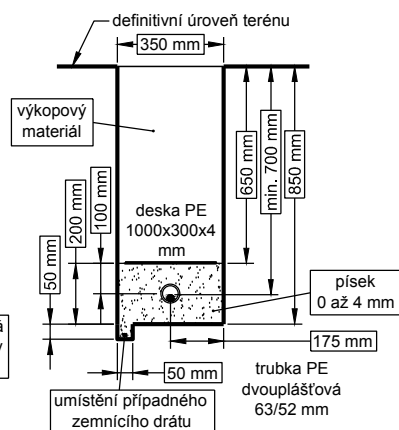

protlak  
pod vozovkou  
(vzorová hloubka)

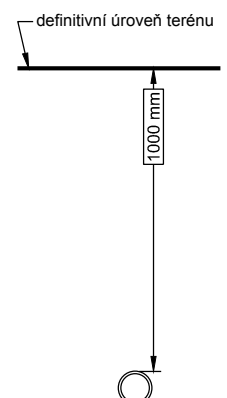

uvedené rozměry jsou minimální