

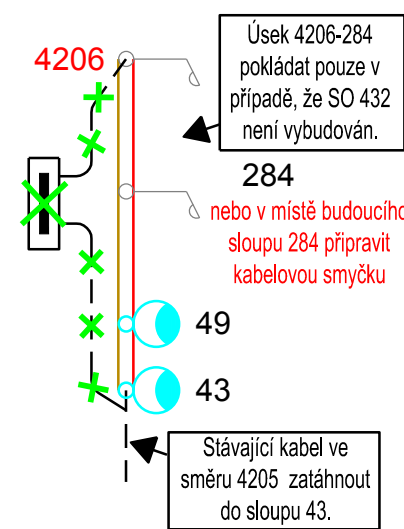


# schéma zapojení a uzemnění

Černá čísla jsou pro případ, že SO 431 navazuje na SO 432. Pokud SO 432 není dosud vybudován, jsou rozdíly uvedeny červeně. Červené popisy tedy platí pro případ, kdy není dosud postaven SO 432. Červené popisy jsou uvedeny pouze v případě, že jsou odlišné od černých.

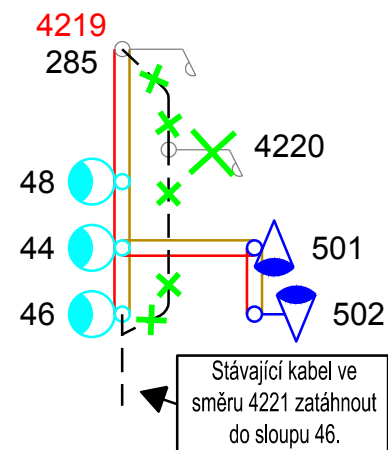

- jiný sloup (stávající nebo vybudovaný v jiném stavebním objektu)
- sloup veřejného osvětlení (přisvětlení chodců na přechodech) bez výložníku
- sloup veřejného osvětlení (přisvětlení chodců na přechodech) s výložníkem
- svítidlo veřejného osvětlení zavěšené na trakčním sloupu
- podzemní kabelová trasa - CYKY 4x16 mm2
- zemnicí drát FeZn 10 mm přiložený do kabelové rýhy
- stávající kabel
- bourat, demontovat, nebo odpojit a opustit

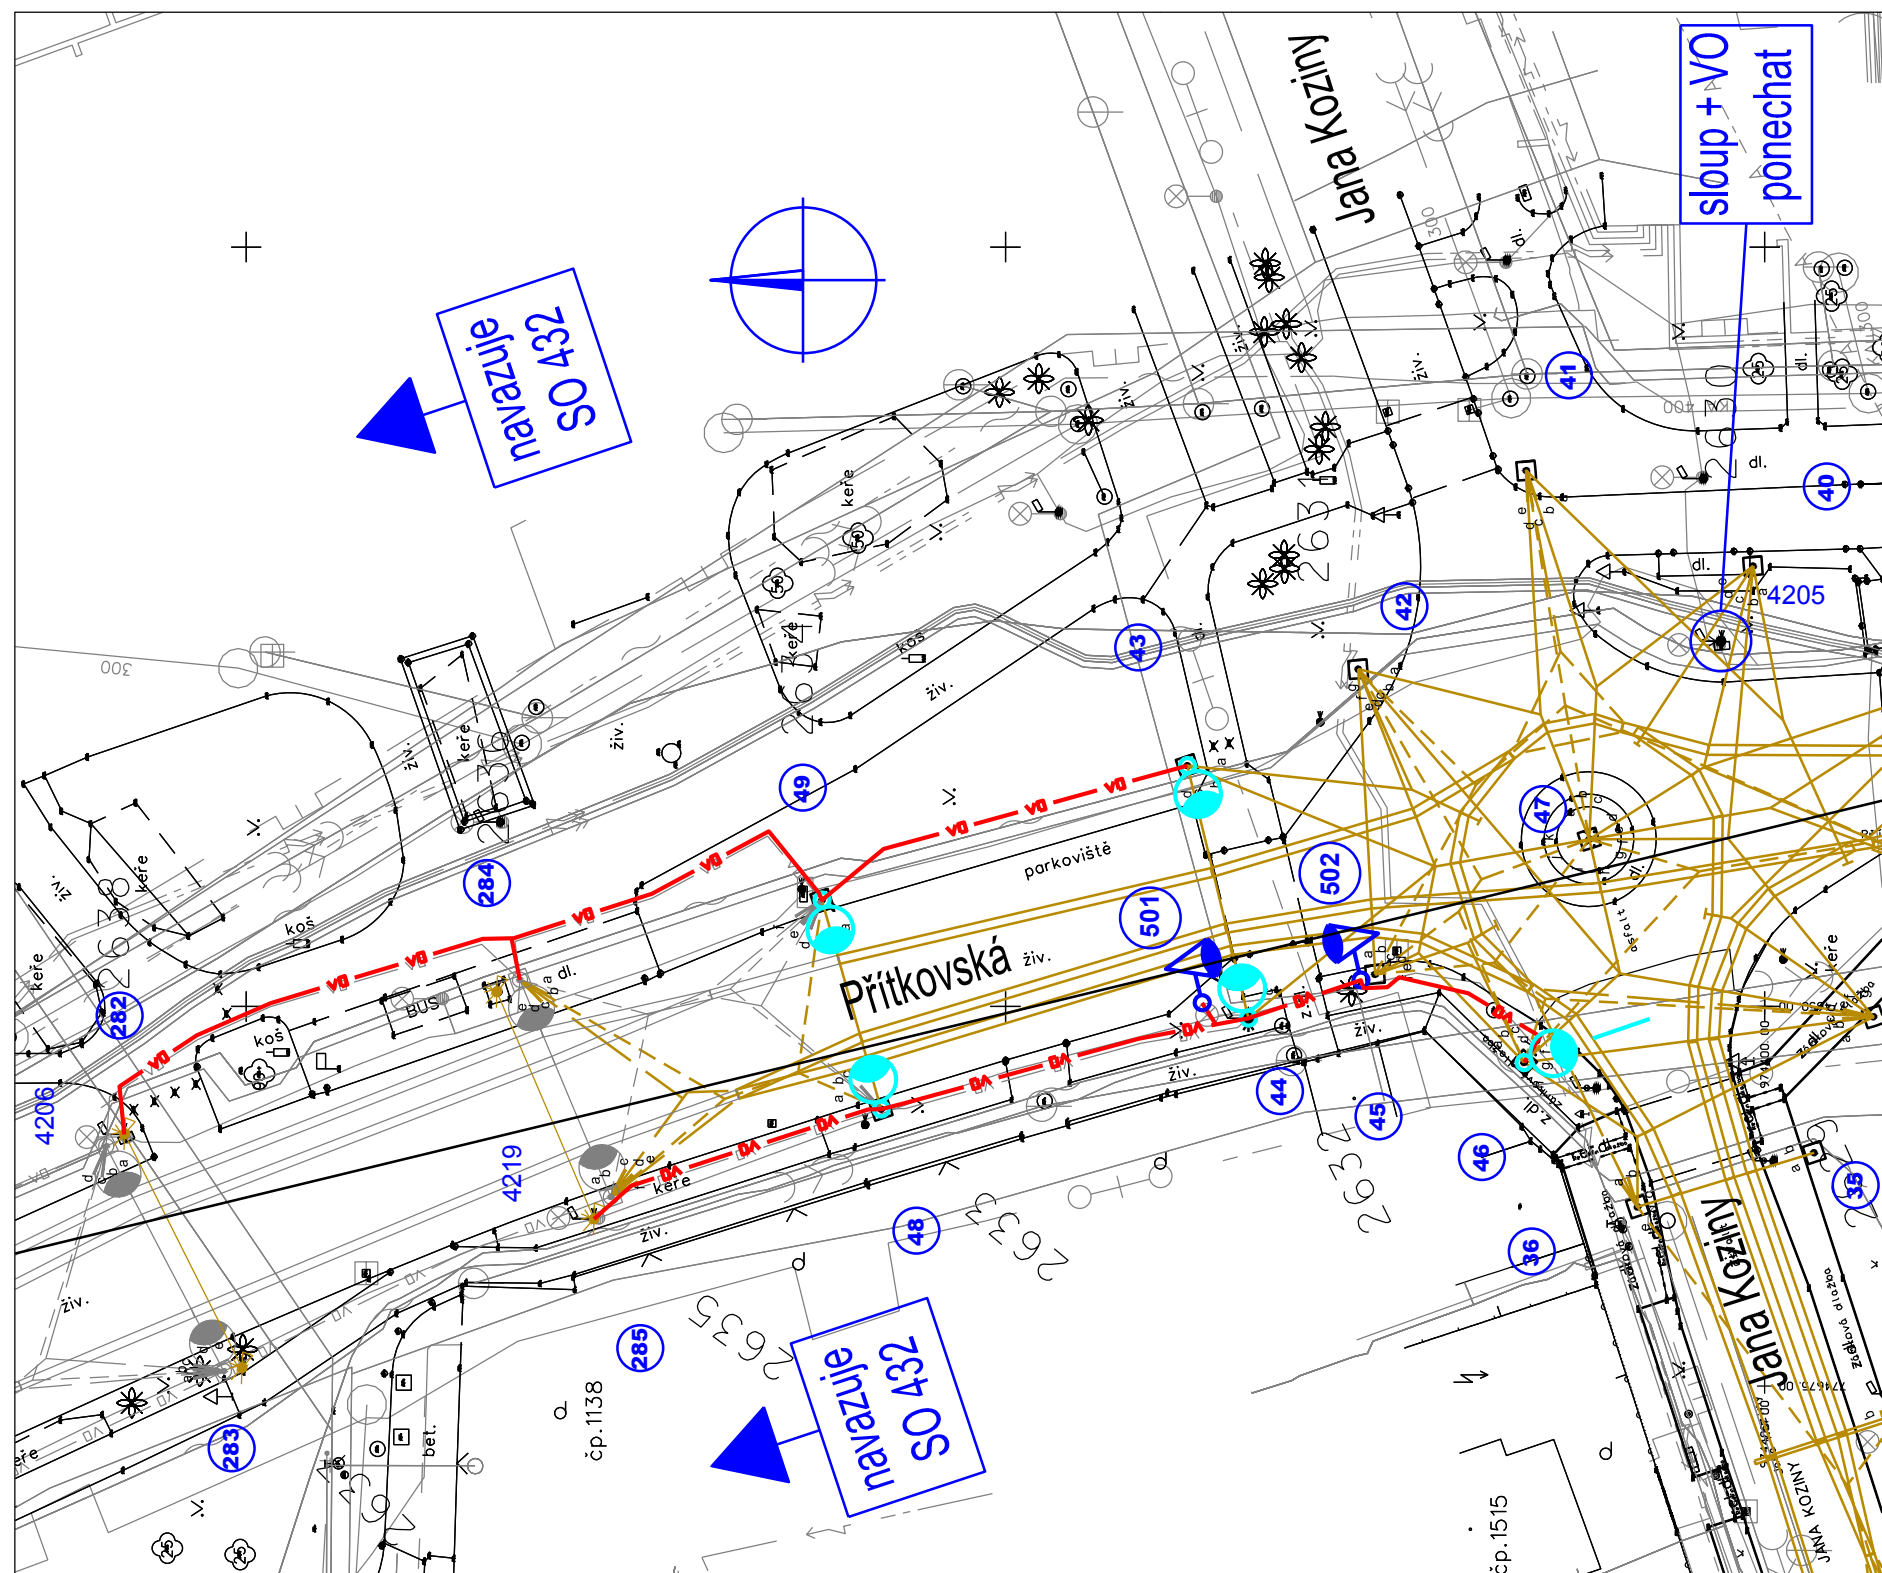

- sloup veřejného osvětlení (přisvětlení chodců na přechodech)
- svítidlo veřejného osvětlení zavěšené na trakčním sloupu
- podzemní kabelová trasa

napájecí soustava:  
3+PEN střídavého 50 Hz 400 V / TN-C

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém BpV

Zhotovitel: objekt: 431		Měřítko: 1:500	
Příloha: Situace Přitkovská		Číslo přílohy: 2	

vytištěno dne 08.04.2019