






LEGENDA SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK:

-  Jednopolový spínač 10A/250V, řaz. 1, IP20
-  Střídavý přepínač 10A/250V, řaz. 6, IP20

LEGENDA OSTATNÍCH SYMBOLŮ:

-  vývod 400V
-  vývod 230V
- OR - osoušeč rukou
- PT - přímotopný panel 0,5kW


ZNAČENÍ SVÍTIDEL:



Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	MODUS BRS4K0375V2/ND	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4.000K	23
A1	MODUS BRS4K0375V2/NDNZ	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, s nouzovým zdrojem	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4.000K	7

Generální projektant:	Stavebník:	Investor:
MISE s.r.o.	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice
J. K. Tyla 1096, Teplice 415 01 tel. 722903401 e-mail: archsedlacek@seznam.cz, www.architekti-mise.cz	Jednatel : Ing. Arch. Petr Sedláček Ved. projektu : Ing. Arch. Petr Sedláček	

Zpracovatel části projektu:		Autorizační razítko:						
Ved. profese	: Ing. Ondřej Novotný	Kontroloval	: Ing. Miroslav ČásteK	Část PD	: D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			
Vypracoval	: Ing. Ondřej Novotný	Uvolnil	: Ing. Miroslav ČásteK	Stupeň PD	: DPS	Paré		
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky				MÚ	: TEPLICE			
				Zakázka, číslo	: 21-18			
				Datum	: 12/2021			
				Formáty	: 2x A4			
				Měřítka	: 1:50			
Název výkresu:						Číslo výkresu:	Revize č.:	Změna č.:
1.NP - elektroinstalace - dispozice						D1: SO 101.8.03	0	0

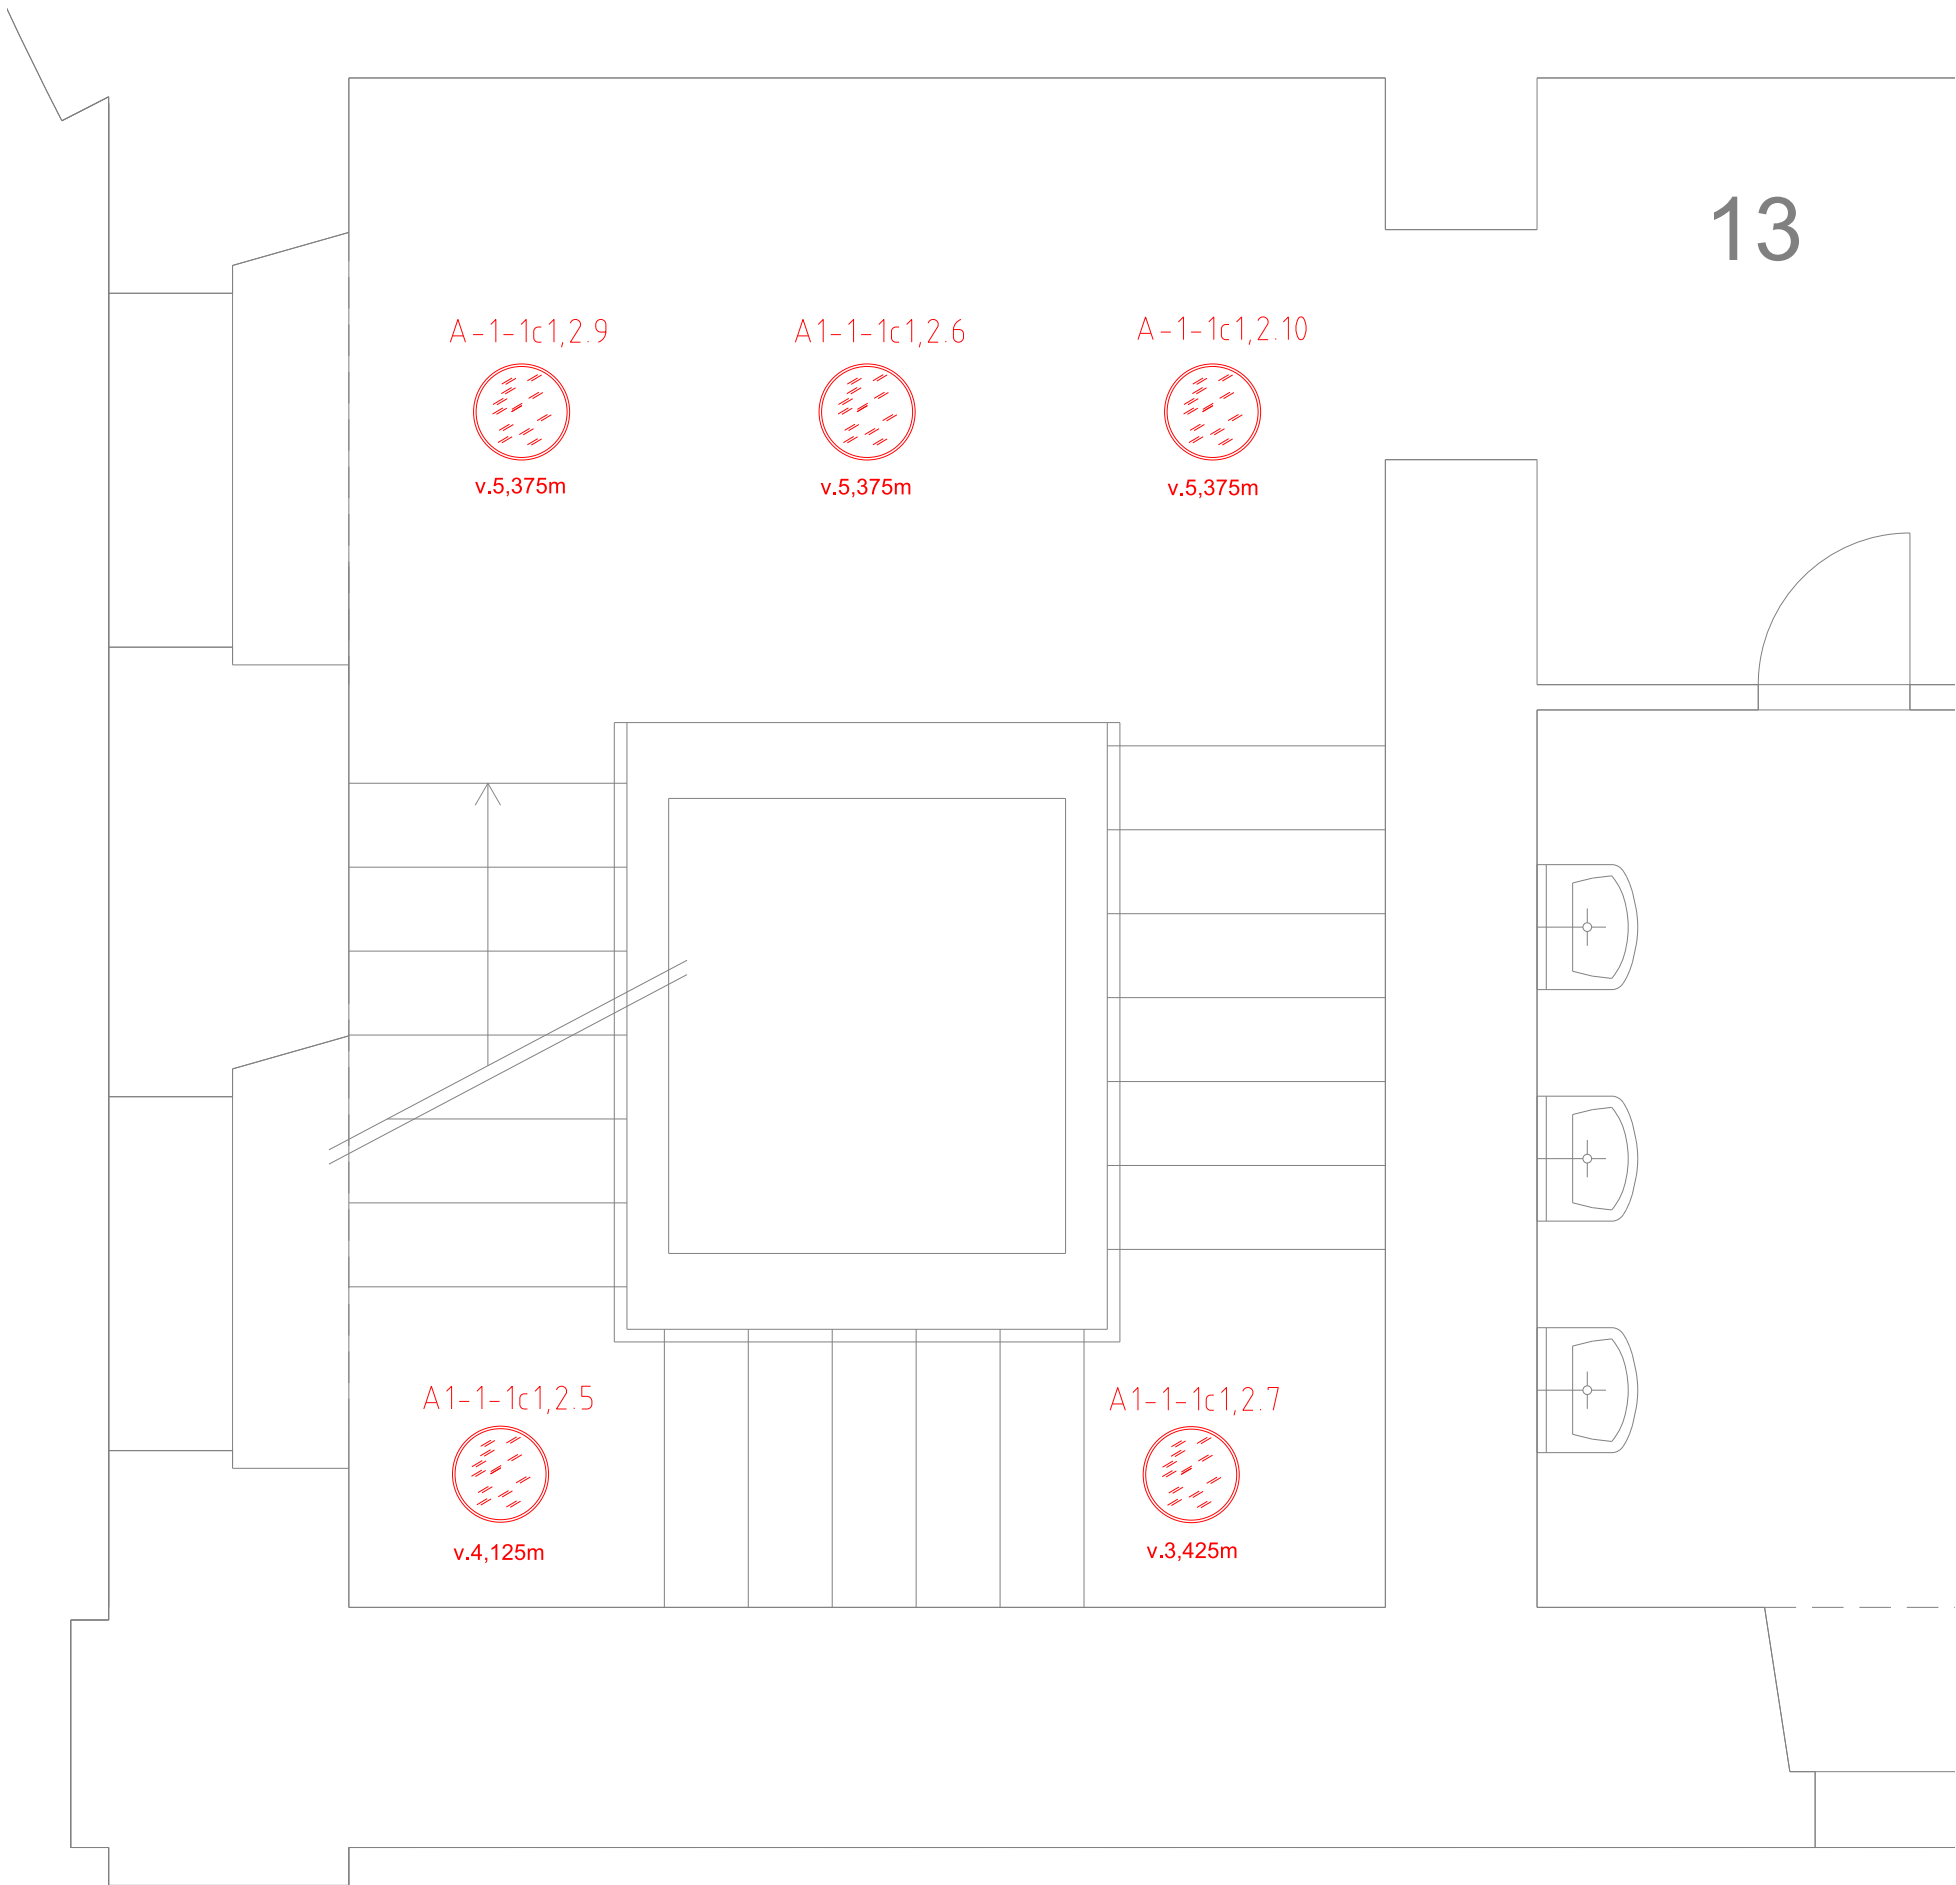


LEGENDA SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK:

- Jednopolový spínač 10A/250V, řaz. 1, IP20
- Střídavý přepínač 10A/250V, řaz. 6, IP20

LEGENDA OSTATNÍCH SYMBOLŮ:

- vývod 400V
- vývod 230V
- OR - osoušeč rukou
- PT - přímotopný panel 0,5kW

ZNAČENÍ SVÍTIDEL:





Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	MODUS BRS4K0375V2/ND	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4.000K	23
A1	MODUS BRS4K0375V2/NDNZ	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, s nouzovým zdrojem	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4.000K	7



Generální projektant:	Stavebník:	Investor:
MISE s.r.o.	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice
J. K. Tyla 1096, Teplice 415 01 tel. 722903401 e-mail: archsedlacek@seznam.cz, www.architekti-mise.cz	Jednatel : Ing. Arch. Petr Sedláček Ved. projektu : Ing. Arch. Petr Sedláček	


Zpracovatel části projektu:		Autorizační razítko:		
Ved. profese : Ing. Ondřej Novotný	Kontroloval : Ing. Miroslav Částek	Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		
Vypracoval : Ing. Ondřej Novotný	Uvolnil : Ing. Miroslav Částek	Stupeň PD : DPS	Paré	
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky ZAHRADNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY D1: SO 101 Zahradní dům D1: SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem		MŮ : TEPLICE		
		Zakázk. číslo : 21-18		
		Datum : 12/2021		
		Formáty : 2x A4		
		Měřítko : 1:50		
Název výkresu:		Číslo výkresu:	Revize č.:	Změna č.:
Mezanin - elektroinstalace - dispozice		D1: SO 101.8.04	0	0

LEGENDA SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK:

-  Jednopolový spínač 10A/250V, řaz. 1, IP20
-  Střídavý přepínač 10A/250V, řaz. 6, IP20

LEGENDA OSTATNÍCH SYMBOLŮ:

-  vývod 400V
-  vývod 230V
- OR – osoušeč rukou
- PT – přímotopný panel 0,5kW

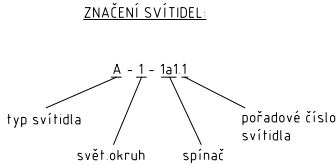

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	MODUS BRS4K0375V2/ND	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K	23
A1	MODUS BRS4K0375V2/NDNZ	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, s nouzovým zdrojem	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K	7



Generální projektant:	Stavebník:	Investor:
MISE s.r.o.	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice
J. K. Tyla 1096, Teplice 415 01 tel. 722903401 e-mail: archsedlacek@seznam.cz, www.architekti-mise.cz	Jednatel : Ing. Arch. Petr Sedláček Ved. projektu : Ing. Arch. Petr Sedláček	

Zpracovatel části projektu:		Autorizační razítko:				
Ved. profese	: Ing. Ondřej Novotný	Kontroloval	: Ing. Miroslav Částek	Část PD	: D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	
Vypracoval	: Ing. Ondřej Novotný	Uvolnil	: Ing. Miroslav Částek	Stupeň PD	: DPS	Paré
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, osl. ucelené dodávky ZAHRADNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY D1: SO 101 Zahradní dům D1: SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem				MŮ	: TEPLICE	
				Zakázk. číslo	: 21-18	
				Datum	: 12/2021	
				Formáty	: 2xA4	
				Měřítka	: 1:50	
Název výkresu:				Číslo výkresu:	Revize č.:	Změna č.:
2.NP - elektroinstalace - dispozice				D1: SO 101.8.05	0	0