

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ
ROZMĚR: 2000+100 x 600 x 400
KRYTÍ: IP54
VÝVODY KABELŮ VRCHEM VÝVODKAMI

L1,L2,L3 3NPE 50Hz 230V/400V/TN-S

VYPÍNAČ
QF1
3C160A
NASTAVEN
130A

F1
4G125/0,03A

L1,L2,L3-F11

FA1.1
3C50A

FA1.2
3C50A

FA2
1B10A

QF1
1,6-2,5A

QF2
2,5-4A

QF3
1-1,6A

FA3
1B6A

KM1
4,0kW

KM2
4,0kW

KM3
4,0kW

N-F11

PEN
N
PE

X1
1-3

XM1
1-3

X2
1-3

X3
1-3

1-CYKY-J 3x400V
NAPAJENÍ
3x400V
3x70+50

HR

SÍŤ NN
m.č.005

1-CYKY-J 4x16

1-CYKY-J 4x16

CYKY-J 3x1,5

CYKY-J 4x1,5

CYKY-J 4x1,5

CYKY-J 4x1,5

ODPOJENÍ A SIGNALIZACE STANU

TC5

2x40A/3x400V

TEPELNÉ ČERPADLO
PODLAHOVÉ TOPENÍ

Č5

0,55kW

ČERPADLO
TOPNÁ VODA

Č6

1,1kW

ČERPADLO
PRIMÁR

Č11

0,37kW

ČERPADLO
TERMÁLNÍ VODA

OCHRANA : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S DO 1000VAC
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 0,03A

SOUSTAVA: 3NPE 50Hz 230/400V / TN-C-S



Akce: AQUACENTRUM TEPLICE
ÚPRAVA STROJOVNY TČ
Odběratel: AQUACENTRUM TEPLICE


Název: Vnitřní zapojení rozváděče

Datum: 01/2023
Projektant: Růžička

Změna:
Rozvaděč: R-TC5

Soubor:
Strana: 2

VE VAZBĚ NA VÝMĚNU ČERPADEL, MUSÍ BÝT VYMĚNĚNO JIŠTĚNÍ A KABELY!

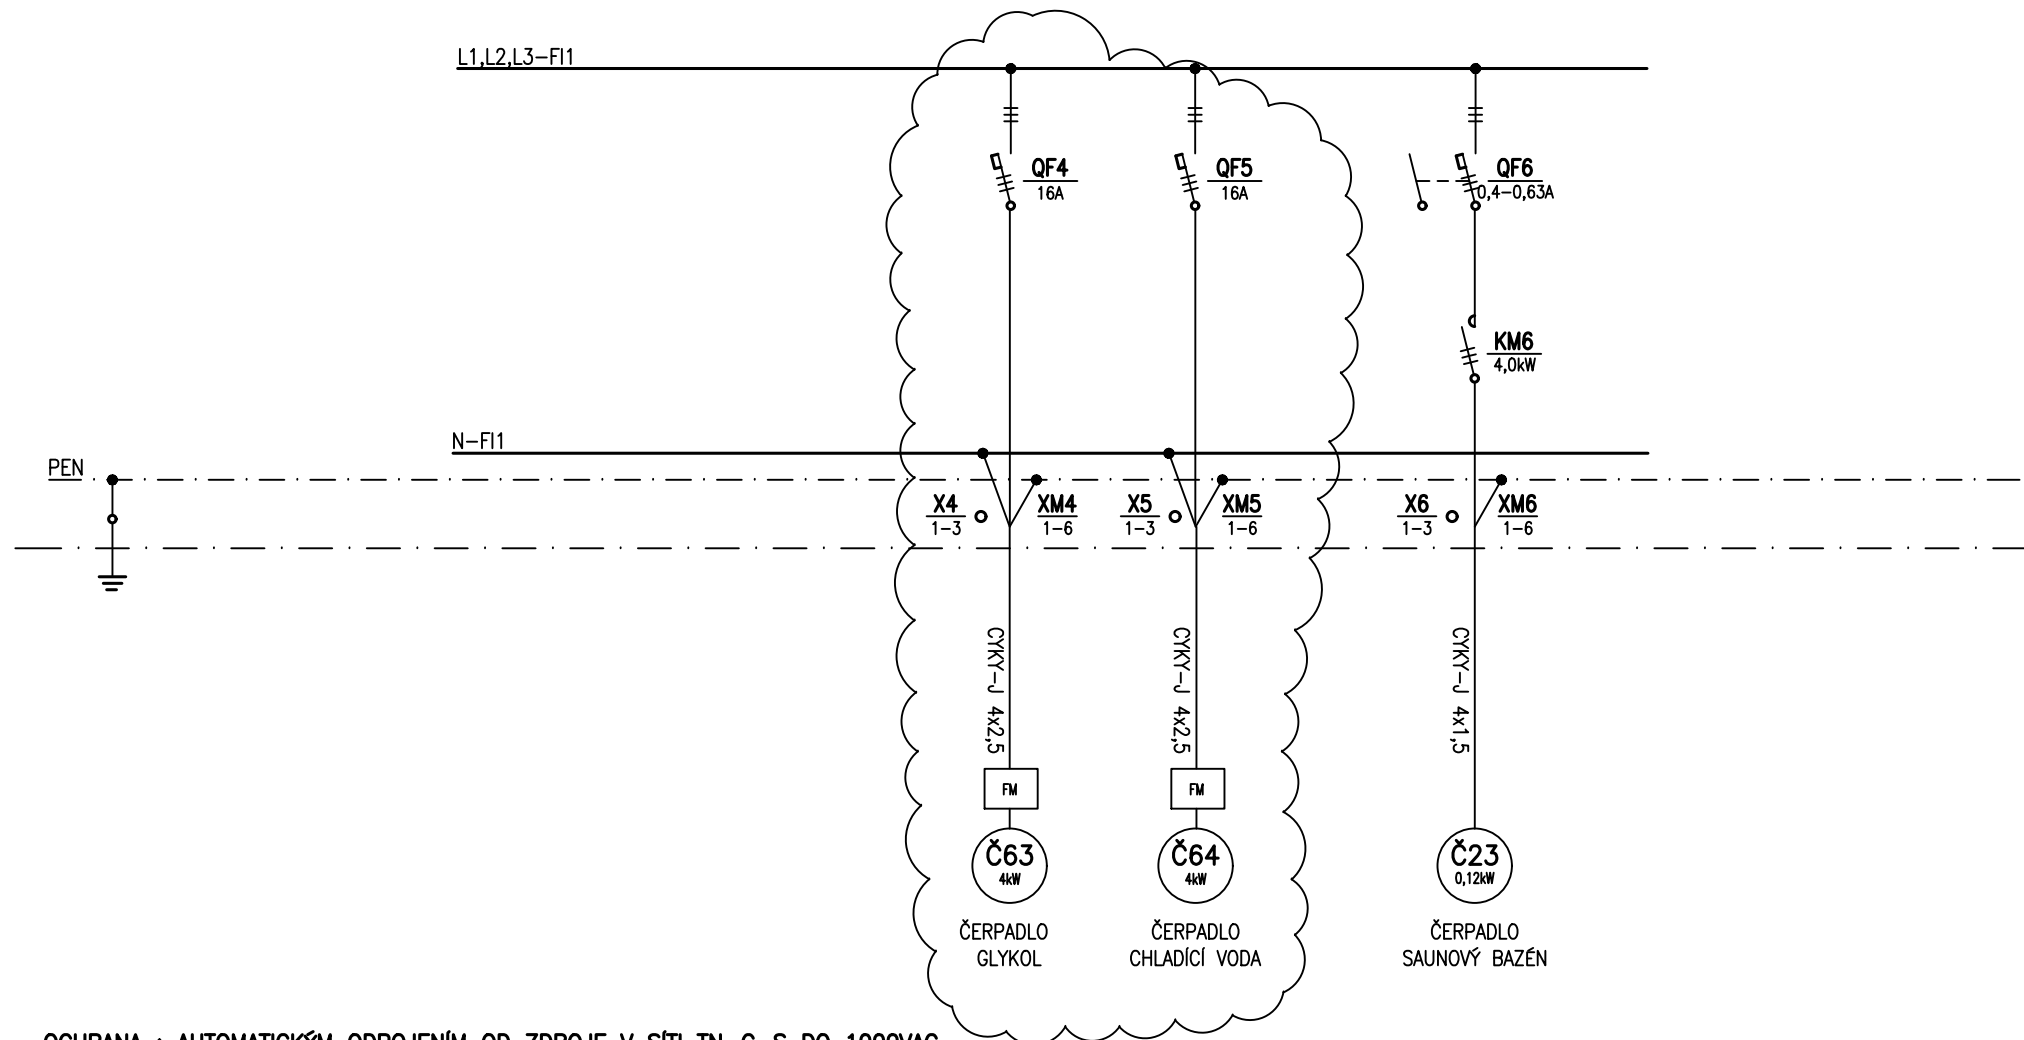

OCHRANA : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S DO 1000VAC
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 0,03A

SOUSTAVA: 3NPE 50Hz 230/400V / TN-C-S

