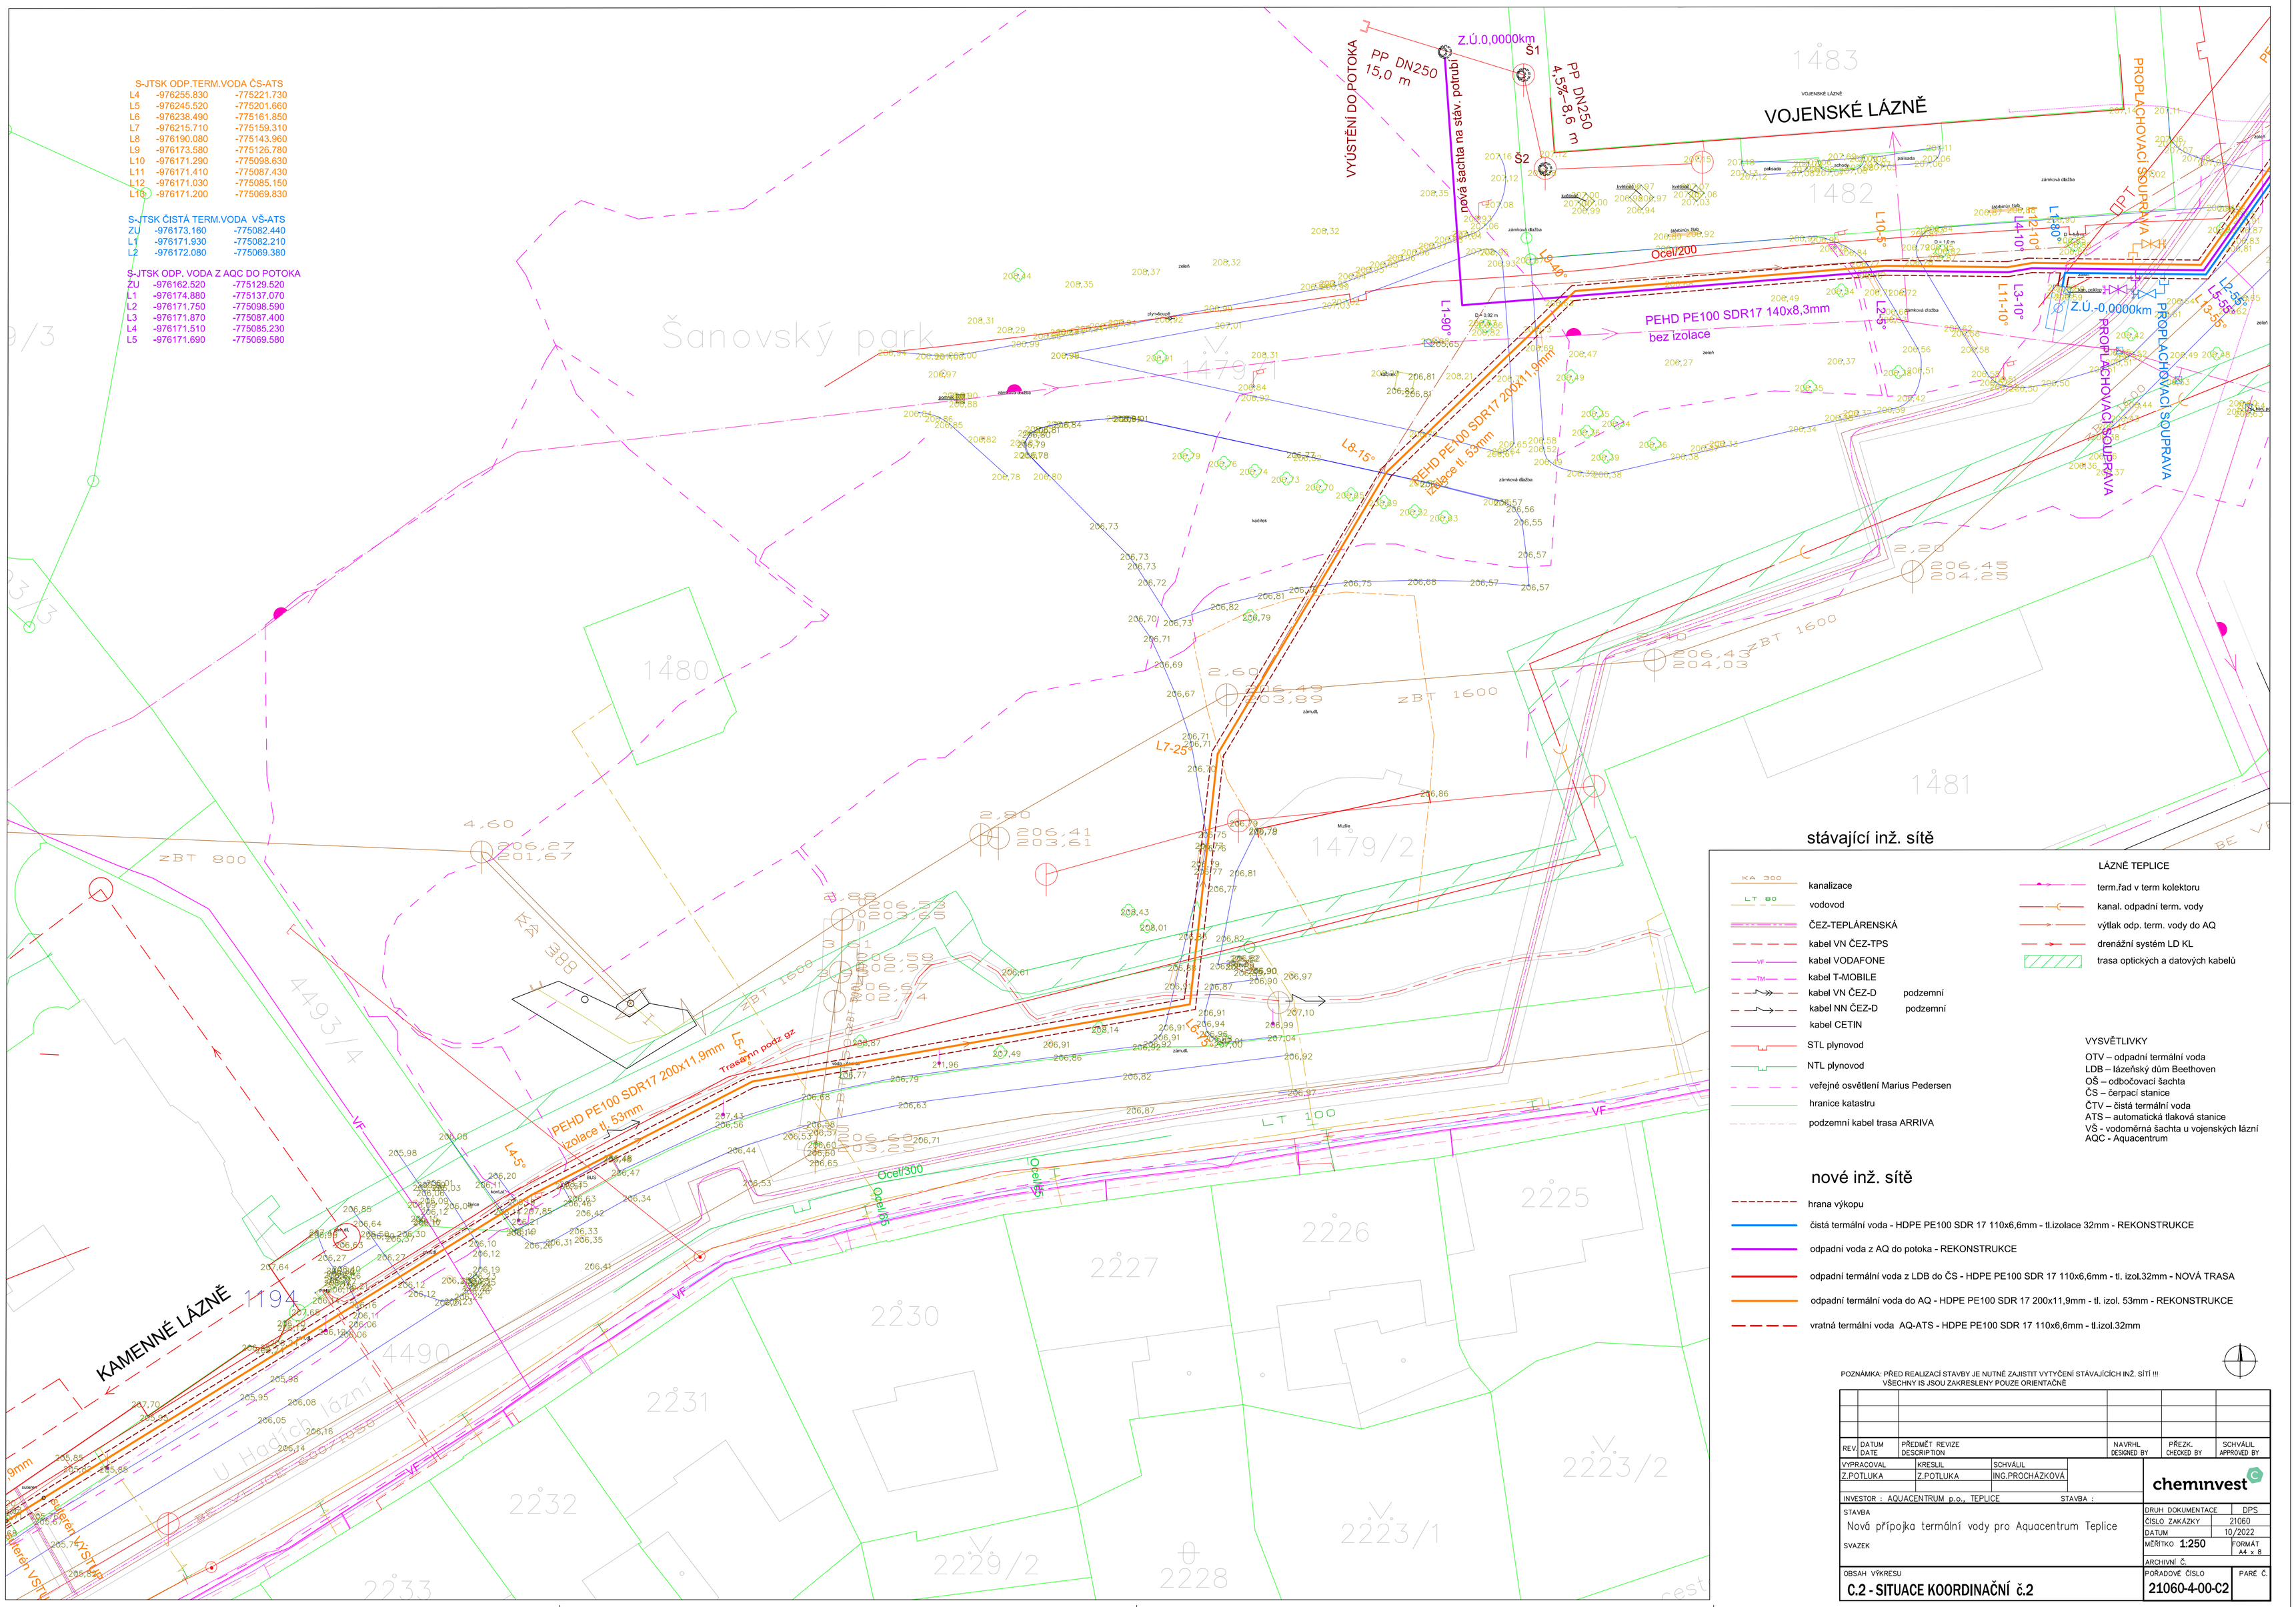

stávající inž. sítě

- kanalizace
- vodovod
- ČEZ-TEPLÁRENSKÁ
- kabel VN ČEZ-TPS
- kabel VODAFONE
- kabel T-MOBILE
- kabel VN ČEZ-D podzemní
- kabel NN ČEZ-D podzemní
- kabel CETIN
- STL plynovod
- NTL plynovod
- veřejné osvětlení Marius Pedersen
- hranice katastru
- podzemní kabel trasa ARRIVA

LÁZNĚ TEPLICE

- term.řad v term kolektoru
- kanal. odpadní term. vody
- výtlak odp. term. vody do AQ
- drenážní systém LD KL
- trasa optických a datových kabelů

VYSVĚTLIVKY

OTV – odpadní termální voda
LDB – lázeňský dům Beethoven
OŠ – odbočovací šachta
ČS – čerpací stanice
ČTV – čistá termální voda
ATS – automatická tlaková stanice
VŠ - vodoměrná šachta u vojenských lázní
AQC - Aquacentrum

nové inž. sítě

- hrana výkopu
- čistá termální voda - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izolace 32mm - REKONSTRUKCE
- odpadní voda z AQ do potoka - REKONSTRUKCE
- odpadní termální voda z LDB do ČS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl. izol.32mm - NOVÁ TRASA
- odpadní termální voda do AQ - HDPE PE100 SDR 17 200x11,9mm - tl. izol. 53mm - REKONSTRUKCE
- vratná termální voda AQ-ATS - HDPE PE100 SDR 17 110x6,6mm - tl.izol.32mm

POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ !!!
VŠECHNY IS JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

REV	DATUM DATE	PŘEDMĚT REVIZE DESCRIPTION	NAVRHL DESIGNED BY	PŘEZK. CHECKED BY	SCHVÁLIL APPROVED BY

VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVÁLIL
Z.POTLUKA	Z.POTLUKA	ING.PROCHÁZKOVÁ

chemtnvest

INVESTOR : AQUACENTRUM p.o., TEPLICE STAVBA :

STAVBA
Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice

SVAZEK

DRUH DOKUMENTACE	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	21060
DATUM	10/2022
MĚŘÍTKO 1:250	FORMÁT A4 x 8
ARCHIVNÍ Č.	
POŘADOVÉ ČÍSLO	PARÉ Č.

OBSAH VÝKRESU
C.2 - SITUACE KOORDINAČNÍ č.2

21060-4-00-C2