
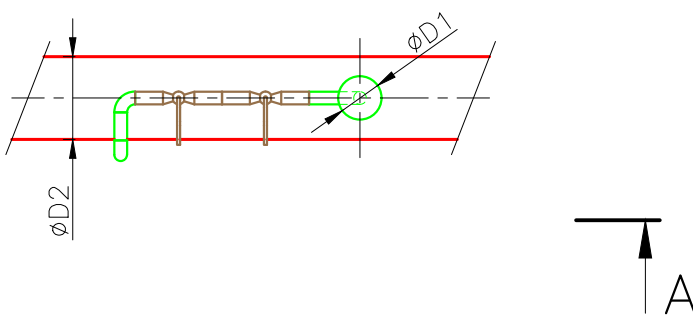


Odvzdušnění na
vertikálním potrubí



Odvzdušnění na
horizontálním potrubí

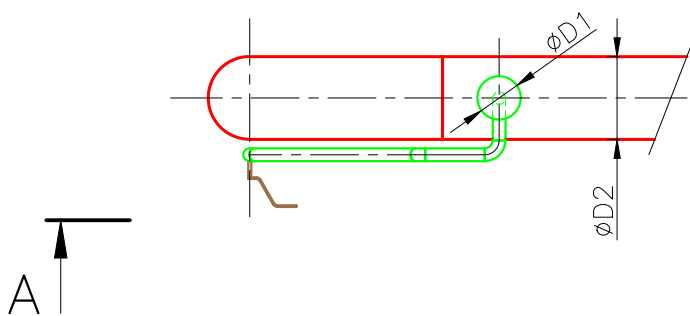

Sběrač vzduchu zvonový PN40
ON 13 2874 – DN40

ŘEZ A–A

Sběrač vzduchu zvonový PN40
ON 13 2874 – DN40

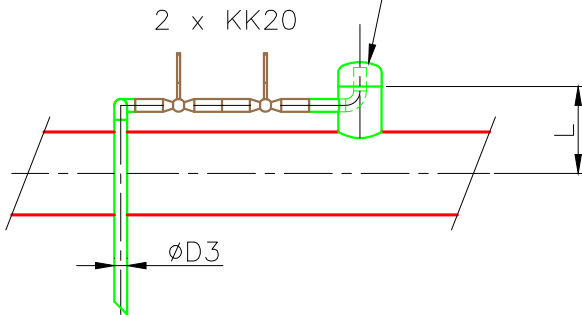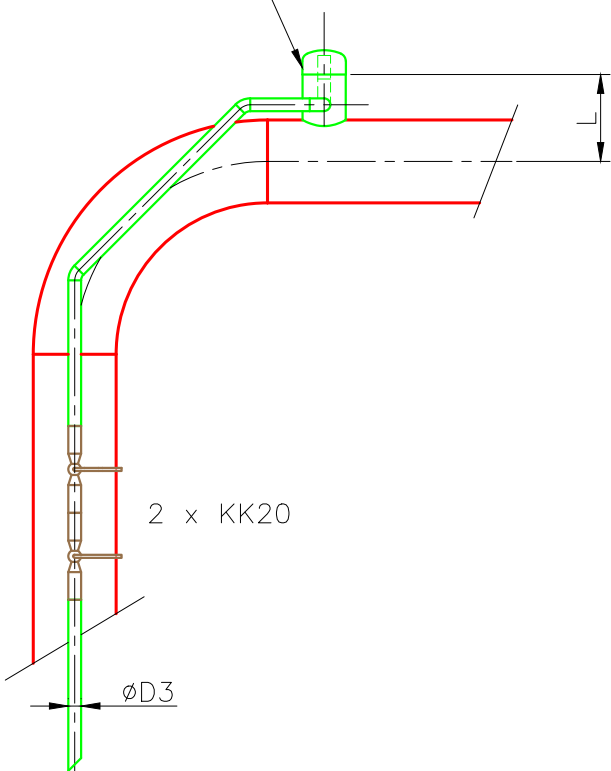

Vnější průměr trubky	Délka trubky vzdušníku	Pro potrubí	Odvzdušňovací potrubí
D1	L (mm)	D2	D3
DN40	min. 250	DN80	DN20
DN40	min. 250	DN50	DN20

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:

SITEZ s.r.o.
Novoveská 3370
415 01 Teplice
www.sitez.cz

Investor:

PS projekty spol. s r.o.
14. Října 291/4
415 01 Teplice

Vypracoval	Bc. Běhounek A.	<i>Běhounek</i>	Zakázkové číslo	23–001
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	<i>Urban</i>	Datum	12.10.2023
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 20

Akce: Aquacentrum Teplice p.o. – Venkovní úpravy
D1. Dokumentace inženýrského objektu
D1: IO 203 Přeložka horkovodu
D1: IO 203.1 Horkovod

Obsah:	Poř. číslo:	Paré:
Vzorové odvzdušnění	6	1